

² 17 TILLÆG TIL TYPEGODKENDELSESATTEST Nr. 298		Nr.: 1994-4163-691
		Udgave: ¹²
		Dato: 03.03.1995
Gyldig til 2000-12-31	Systembetegnelse: IV-51	

MÅLEANLÆG

Nedennævnte måleanlæg er herefter individuet godkendt under systembetegnelsen IV - 51

Producent	Aagaards Maskinfabrik A/S, Hjallerup	
Ansøger	Aagaards Maskinfabrik A/S, Hjallerup	
Art	Dispenservogn med volumen-væskemåler	
Type	Ingen specificeret type	
Anvendelse	Udmåling af flybrændstof	
Opstillingssted	Danish Refuelling Services ApS, Københavns Lufthavn, Kastrup	
TS-nr.	Måler serie nr.	Køretøj nr.
48960	23551	Dispenser 441

1. LEGALE MÅLEDATA

Kapacitet	minimum: 500 l/min	til	maksimum: 1300 l/min
Mindste verificerede udmåling	500 liter		
Tælleværk	Litertæller, kapacitet		99999 liter
	deling		1 liter
	Totaltæller, kapacitet		9999999 liter
	deling		1 liter
Verifikationstolerance	± 0,5 %		

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER


Verifikation	Årligt, samt såfremt den legale plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed
	Skalaplade: Liter og Total
Påskrifter	Verifikationsskilt: Til flybrændstof, TS-nr., Fabr. nr. min..... l/min, max..... l/min, Verifikationen gælder kun udmåling over liter.
Plombering	Uændret fra før

3. KONSTRUKTION

Komponentliste	Fabrikat	Type	Bemærkninger
Luftudskiller	Velcon	HF1030CDF/14	også vandudsk., V=53 liter
Måleorgan	Avery-Hardoll	BM 200 - 3"	
Tælleværk	Veeder-Root	7887	
Totaltæller	Aircraft		

Opbygning iøvrigt som vist på næste side

BEMÆRK ! Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.

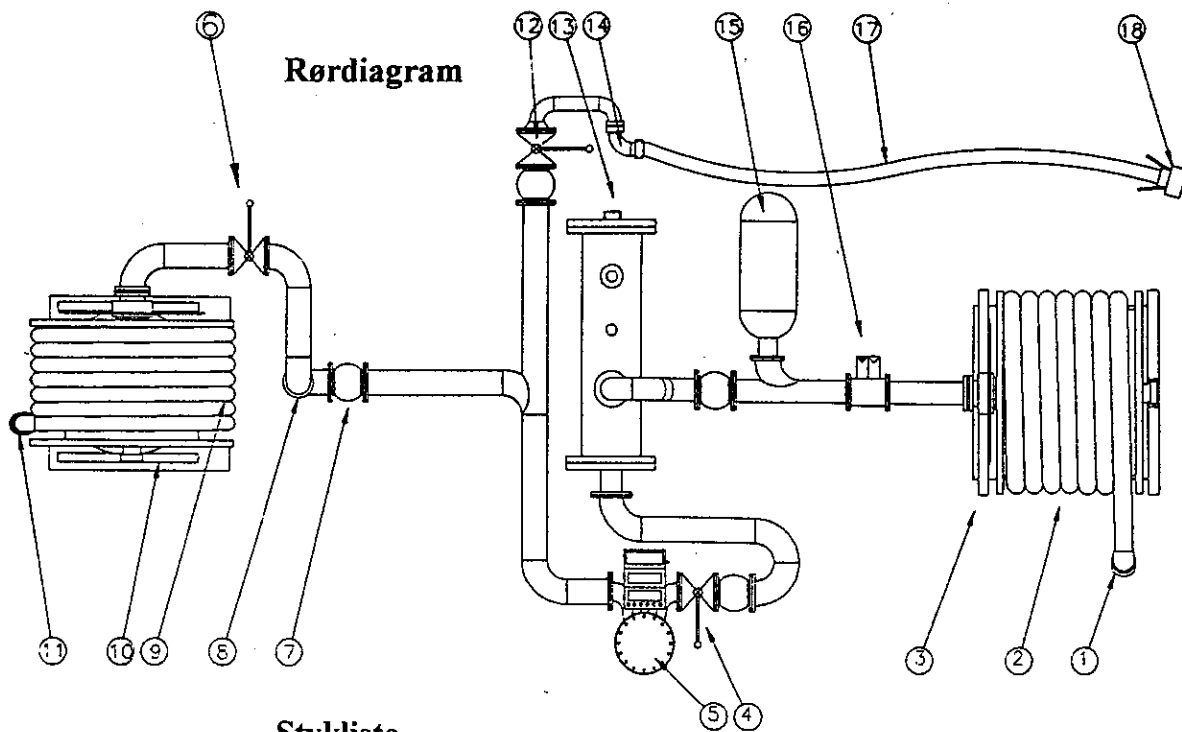

Pos.	Stk.	Benævnelse	Dim.	Fabrikat	Type
1	1	PIT kobling	4"		
2	1	Slange 10m	3"	Elaflex	HD 3"
3	1	Slaagetromle	3"	A Haar	SH 75/80 2B
4	1	Kugleventil	3"	Wilh. Birter	K 856.8
5	1	Måler	3"	Avery Hardol	13M 200 - 3"
6	1	Klapventil	3"	Burgmer	W 80 ND
7	4	Kompensator	3"	Elaflex	Gelbring
8	1	Drejeled	3"	OPW	3" - Style 30
9	1	Slange 20 m	2"	Semperit	DN 50.8 x 7.5 mm
10	1	Slangetromle	2 1/2"	A Haar	SH 65/80 2B
11	1	Kobling	2 1/2"	Carter	Carter refulling
12	1	Kugleventil	2"	Inox	DN 50 - 9721
13	1	Filter	3"	Velcon	HF-1030 CDF/14
14	1	Drejeled	2"	OPW	2"- style 30
15	1	Schock absorber	10L	Bosch	0531014700
16	1	Styreventil	3"	Carter	61024B
17	1	Slange 4m	2"	Semperit	DN 50.8 x 7.5 mm
18	1	Kobling	2 1/2"	Carter	Carter refulling

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr.: 1994-4163-691

P. Claudi Johansen